

Notice d'installation

GAMME ATEX 24 W - 300 MM - 4 000 K / 5 000 K

Réf. : VZATEX101124BN / VZATEX101124



II 2 G Ex emb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66



RG0 suivant la norme NF EN 62 471

UGR < 19

Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com





05/2022

Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

PRÉCAUTIONS


1. Ne pas transformer l'appareil d'origine ou ajouter des accessoires non conçus pour ce luminaire.
2. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire.
3. Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
4. En cas de panne, ne pas démanteler l'appareil. Contacter notre service après vente.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, retourner l'appareil dans nos ateliers pour procéder à son remplacement.

INSTALLATION

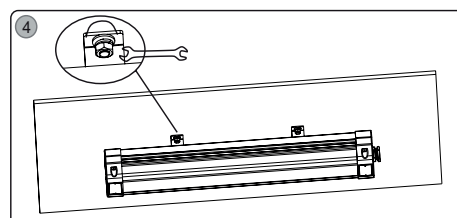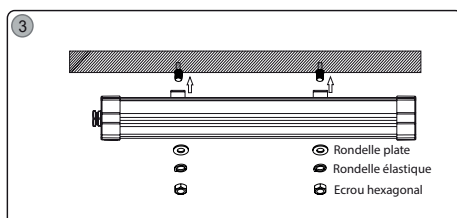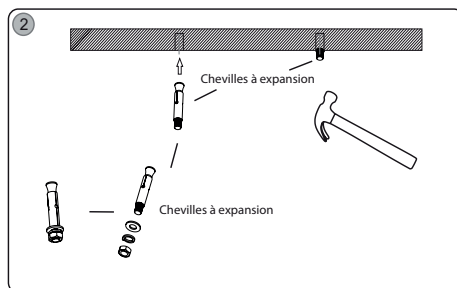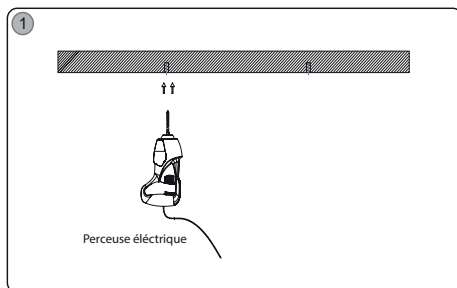


RACCORDEMENT

• Standard

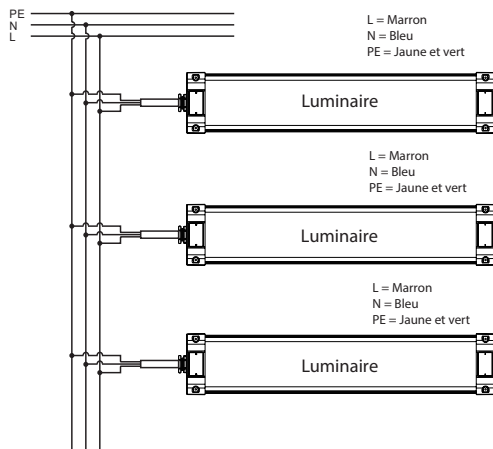

• Luminaires connectés entre eux

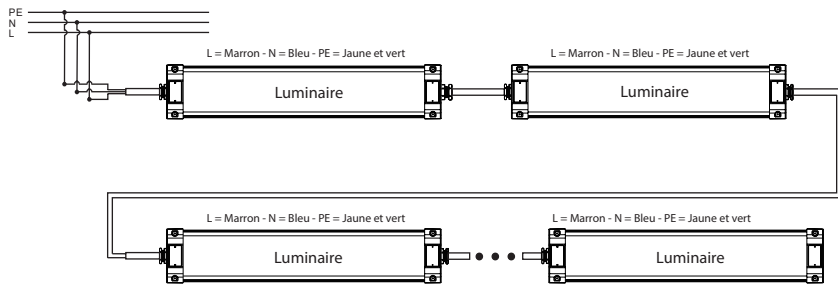

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.



Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com